



Revitalizace termostatických ventilů RTD

Danfoss



Přestože předpokládaná životnost termostatických ventilů je min. 15 let, mnoholetý provoz TRV v otopné soustavě si pro zachování citlivé regulační schopnosti vyžaduje odpovídající servisní péči (tak jak tomu je běžně i u jiných regulačních zařízení). Výsledkem regulace dodávky tepla do jednotlivých uživatelských jednotek v odpovídající kvalitě.



Jedná se především o revitalizaci vložek ventilových těles, které je složeno z pohyblivých a těsnících dílů, které jsou přirozeně nejcitlivější na dlouhodobou regulační schopnost, která ještě výrazně ovlivňována i kvalitou topné vody.



Dle dosavadních poznatků není nutností při revitalizaci vzhledem k dosavadní funkčnosti termostatických hlavice i po mnoha letech provozu tyto hlavice nahrazovat. Přesto však doporučujeme komplexní revitalizaci TRV i s obměnou regulačních hlavice, čímž stávající TRV je v podstatě nahrazen novým, moderním designem.

Přípravek pro možnost vyjmutí vnitřku
ventilového tělesa.



Danfoss

Demontáž vnitřku ventilového tělesa.



Danfoss

Vyjmutí vnitřku ventilového tělesa.



Danfoss

Vsunutí vnitřku nového ventilového tělesa.



Danfoss

Kompletace vnitřku s ventilovým tělesem



Danfoss

Kompletace vnitřku s ventilovým tělesem.



Danfoss

Kompletace s novou termostatickou
hlavicí.



Danfoss

Výsledek komplexní revitalizace TRV.



Danfoss

Termostatické hlavice s moderním designem.



Danfoss

Původní termostatické hlavice.




Danfoss



NÁHRADA TERMOSTATICKÉ HLAVICE – **RTD**

Je nahrazena novým designem, kompatibilním s ventily
RTD-N

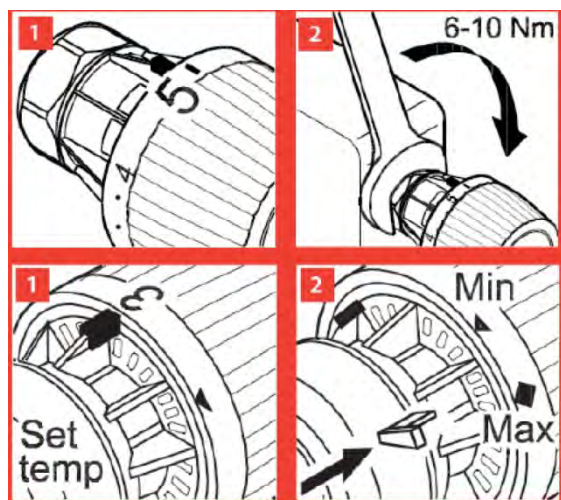

„**REVITALIZACE HLAVIC**“

RA 2945